



**acda**  
azienda cuneese dell'acqua spa



## COMUNE DI SAMPEYRE

### Lavori di realizzazione impianto di abbattimento del cromo esavalente in Località Villar

Livello di progettazione:

**PROGETTO**

Oggetto elaborato:

**Schema impianto di abbattimento del cromo esavalente**



Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171.326711 - fax 0171.326710  
Partita IVA: 02468770041  
Capitale sociale € 5.000.000  
e-mail: acda@acda.it

**Progettazione:**  
(Ordine Ingegneri Provincia di Cuneo n° A1886)

Dott. Ing. Fabio Monaco

**Responsabile Unico del Procedimento**

Dott. Ing. Roberto Beltritti






COMMESSA	Livello di progetto	Categoria di progetto	Tipo di elaborato	N. elaborato	REV.	DATA	SCALA / E
<b>SC00465</b>	<b>ES</b>	<b>GE</b>	<b>DW</b>	<b>04</b>	<b>00</b>	<b>13.09.2019</b>	<b>-</b>

REV.	Descrizione:	DATA:	Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
<b>00</b>	EMMISSIONE per consegna progetto	13.09.19	L.Fresia	F. Monaco	R. Beltritti


Questo elaborato è di proprietà dell'ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata

Acda azienda cuneese dell'acqua spa  
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 CUNEO - Tel. 0171.326711 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it  
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041

#### LEGENDA:

-  FILTRO AUTOPULENTE
-  RIDUTTORE DI PRESSIONE TARABILE 0+10 BAR
-  VALVOLA DI SICUREZZA TARATA 9 BAR
-  1/2 RESINE A SCAMBIO IONICO
-  ELETTOPOMPA DI PRESSURIZZAZIONE E MANTENIMENTO PRESSIONE IN RETE
-  PA PRESENZA ACQUA
-  MP MASSIMA PRESSIONE
-  TP TRASMETTITORE PRESSIONE
-  PI MANOMETRO SCALA 0+16 BAR
-  FL FLUSSIMETRO
-  X AGITATORE

QUOTE ALTIMETRICHE:

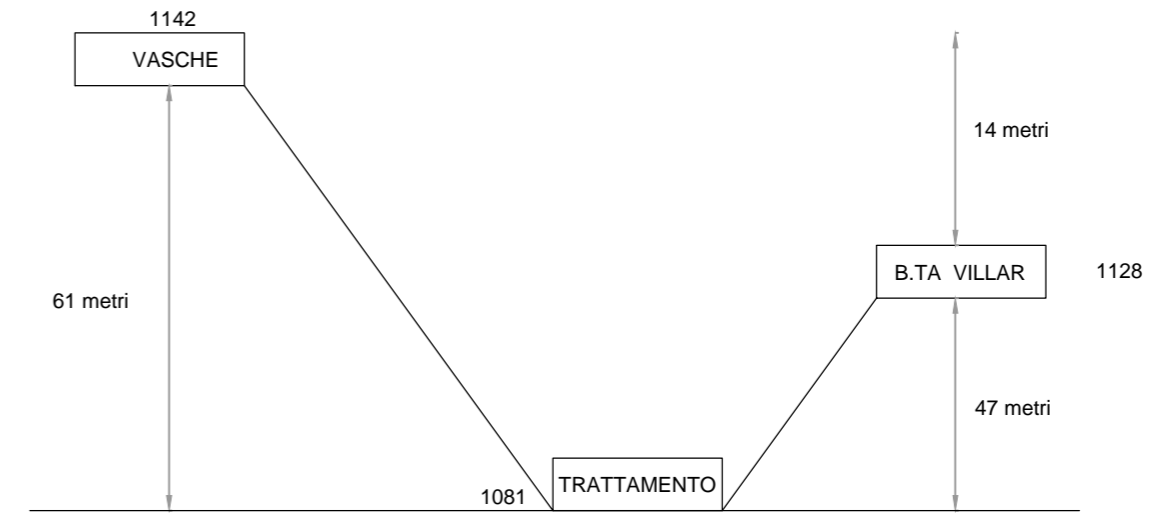

#### SCHEMA IMPIANTO:

