Tavola del rischio archeologico su base pianta di progetto

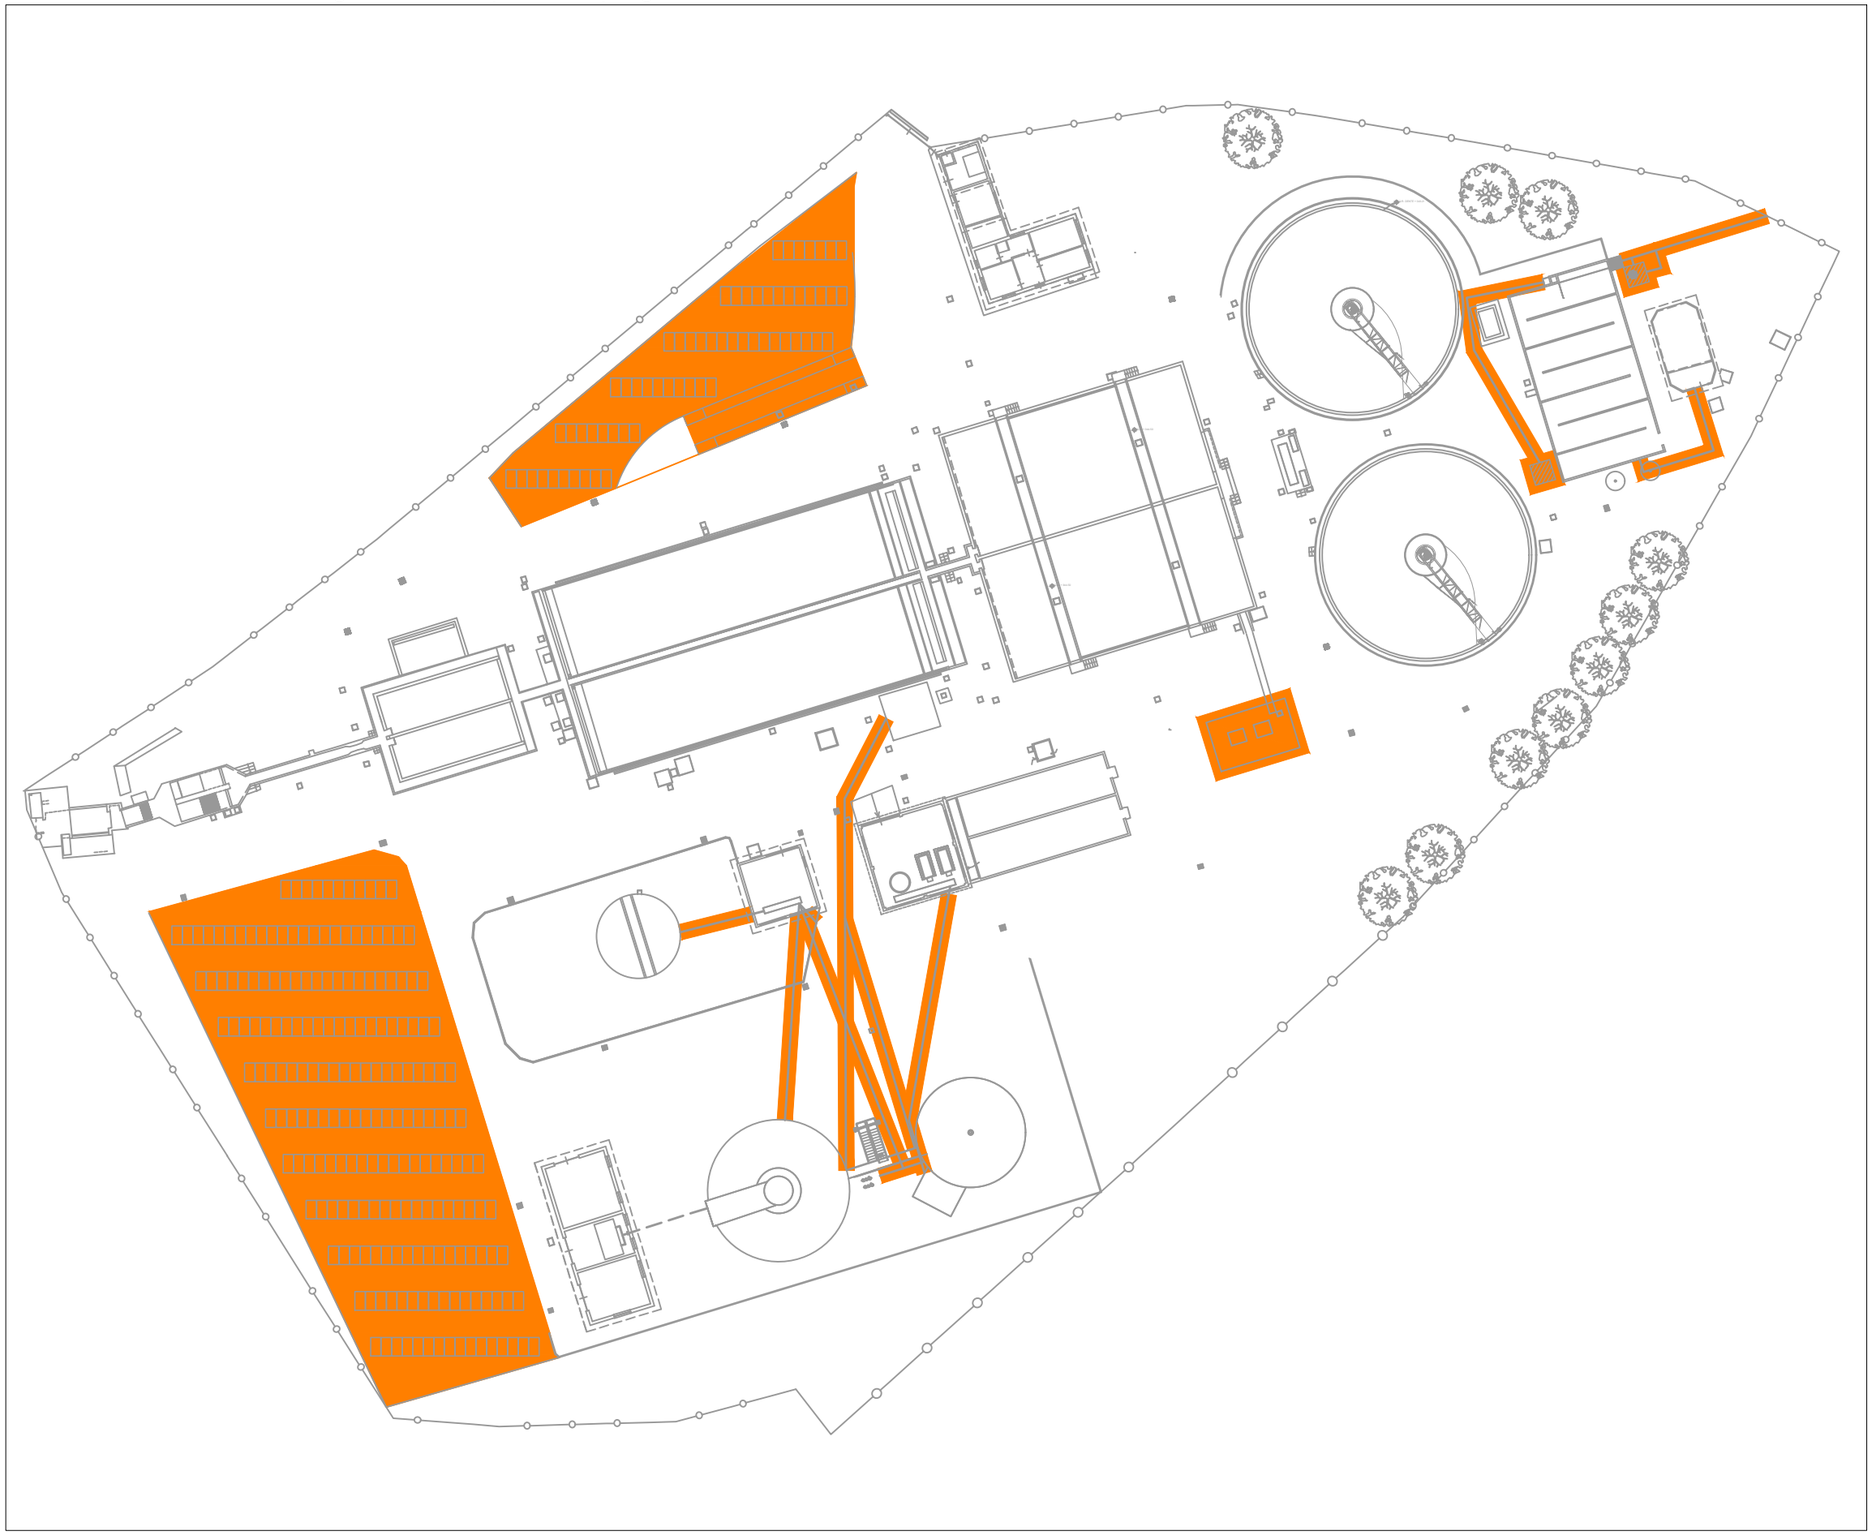

LEGENDA

RISCHIO ARCHEOLOGICO

Rischio archeologico: MEDIO-BASSO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO
Dott. GIAN BATTISTA GARBARINO

Committente:	*Comune:*
Mondo Acqua S.p.A.	Mondovì (CN)

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MONDOVÌ, LOCALITÀ LONGANA - LOTTO 2

TAVOLA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Responsabile	Dott.ssa FRIDA OCCELLI
Redazione	Dott.ssa FRIDA OCCELLI
Elaborazione	Dott. SIMONE VALLERO
Data	01/2021
Scala	-
Tavola n°	2

STUDIUM s.a.s. di Frida Occelli