

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	---	-----------------------------------

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ASSOCIATO ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO C/O LOCALITA' FORNACE – SALUZZO (CN)

Alpi Acque S.p.A. – Piazza Dompè 3 – Fossano (CN)

**DPCM – Marzo 1991 e Novembre 1997
Legge 447/95**

Villalvernia, 19 Settembre 2026

ECO' s.r.l.	pag. 1/22
-------------	-----------

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

1. Premessa.....	3
2 – Quadro normativo e valori limite.....	4
2.1 D.P.C.M. 14 novembre 1997	4
Valori limite di emissione	5
Valori limite di immissione.....	5
Valori limite differenziali di immissione	5
Valori di attenzione.....	6
Valori di qualità	6
3.1 Strumentazione impiegata.....	7
3.2 Metodologia di lavoro e descrizione attività.....	7
3.3 Studio dei recettori presenti	10
4. Risultati delle misurazioni	11
5. Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'attività	12
6. Conclusioni ed adempimenti.....	13
ALLEGATO 1	14
ALLEGATO 2	18

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

1. Premessa

Il presente documento tecnico è relativo allo studio ed alla ricerca della rumorosità, ai sensi del DPCM Marzo 91, DPCM Novembre 1997 e della Legge 447/95, nonché delle disposizioni regionali, con rilevazione dell'impatto acustico relativamente alla futura stazione di sollevamento liquami da situarsi in Via Pagno 60, Località Fornace nel Comune di Saluzzo (CN).

La Ditta interessata ha i seguenti dati:

Regione sociale: Alpi Acque Spa

Sede legale: Piazza Dompè 3 – Fossano (CN)

Lo studio è condotto sulla base delle risultanze derivanti dalle verifiche documentali, dalla normativa applicabile sulla base della zonizzazione acustica e dai rilievi fonometrici eseguiti nel luogo oggetto dell'indagine allo scopo di definire l'attuale rumore di fondo, in assenza di attività e la simulazione del rumore prodotto durante l'attività dall'impianto, con particolare riferimento ai ricettori presenti nei pressi dell'area oggetto di studio.

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

2 – Quadro normativo e valori limite

2.1 D.P.C.M. 14 novembre 1997

Nel Decreto, pubblicato in G.U. n. 250 del 1° dicembre 1997, sono determinate le fondamentali “grandezze” da cui potrà trarre origine la “cascata” di provvedimenti attribuiti ai livelli istituzionali sotto ordinati (Regioni e Comuni), per la concretizzazione e l’operatività dei principi di tutela dall’inquinamento acustico sanciti dalla legge quadro n. 447/95.

Si tratta dei *valori limite di emissione* e dei *valori limite di immissione* delle sorgenti sonore, nonché dei *valori di attenzione* e dei *valori di qualità* nell’ambiente.

Il nuovo D.P.C.M., le cui disposizioni sono entrate in vigore il 31 dicembre 1997, dà luogo :

- alla (provvisoria) determinazione (art. 2) dei **valori limite di emissione** preannunciati dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge quadro, specificando inoltre che tali limiti riguardano sia le sorgenti fisse che le sorgenti mobili;
- alla determinazione (art. 4) dei **valori limite assoluti di immissione**, stabilendone nel contempo l’inapplicabilità al rumore “trascurabile” e alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla determinazione (art. 6) dei **valori di attenzione**, diversificati in funzione del tempo di mediazione, che può essere di un’ora, ovvero riferito all’intero periodo diurno o notturno, costituente il fatto “soglie di esposizione al rumore”, il cui superamento rende obbligatoria l’adozione del Piano di Risanamento;
- alla determinazione (art. 7) dei **valori di qualità**, ai sensi della legge quadro costituenti “i valori di rumore (ambientale) da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti”.

L’allegato al Decreto ridetermina le definizioni concernenti le modalità di partizione in zone del territorio comunale ai fini della “nuova” classificazione acustica, confermando di fatto le sei classi di destinazione d’uso già a suo tempo stabilite dal D.P.C.M. 1°marzo 1991.

I successivi 5 punti, con rispettive Tabelle, provvedono a far corrispondere ad ogni classe di destinazione d’uso i parametri numerici, rispettivamente, dei limiti di emissione, dei limiti assoluti di immissione e dei valori di qualità.

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	
		Revisione: 01 Data: 19.09.2026

Valori limite di emissione

Costituiscono il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di emissione	<i>Livello diurno Leq dB(A) (6,00 – 22,00)</i>	<i>Livello notturno Leq dB(A) (22,00 – 6,00)</i>
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	70	65

Valori limite di immissione

I valori limiti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti :

Valori limite di emissione	<i>Livello diurno Leq dB(A) (6,00 – 22,00)</i>	<i>Livello notturno Leq dB(A) (22,00 – 6,00)</i>
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	65
VI Aree esclusivamente industriali	75	70

Valori limite differenziali di immissione

Sono valori relativi all'interno degli ambienti abitativi, rispettivamente di 5 dB(A) nel periodo diurno, e di 3 dB(A) nel periodo notturno, rispetto al rumore residuo, nonché il principio dell'inapplicabilità del criterio nelle aree esclusivamente industriali.

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	
		Revisione: 01 Data: 19.09.2026

Valori di attenzione

E' il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente:

Valori di attenzione	<i>diurno</i>	<i>Notturmo</i>	<i>diurno</i>	<i>notturmo</i>
	Riferiti ad 1 ore dB(A)		Riferiti all'intero periodo dB(A)	
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Valori di qualità

Sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla legge.

Valori di qualità	<i>Livello diurno Leq dB(A) (6,00 – 22,00)</i>	<i>Livello notturno Leq dB(A) (22,00 – 6,00)</i>
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

La zona, come si deduce dall'allegata zonizzazione acustica del Comune di Saluzzo, è in Classe III, così come tutti i ricettori individuati

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

3. Ricerca e studio del rischio

3.1 Strumentazione impiegata

Per le verifiche in loco si è utilizzato fonometro Delta Ohm mod. HD 2110L, con numero di serie 12110932983, conforme alle norme per strumenti di classe 1, controllato e tarato dal costruttore con certificato 12000444R, con attuale taratura eseguita in data 19-08-2025

L'ulteriore strumentazione impiegata è la seguente:

Preamplificatore HD 2110PL (numero di serie 12025243);

Microfono MK221 (numero di serie 35312);

Calibratore HD2020 Classe 1 (numero di serie 12029648).

I due strumenti sono conformi a norme ISO e marchiati CE.

3.2 Metodologia di lavoro e descrizione attività

- Non è stata predisposta la registrazione dei segnali su supporto magnetico come tappa intermedia
- La strumentazione impiegata è stata calibrata prima dell'inizio delle rilevazioni ed il valore di calibrazione ricontrollato al rientro in sede.
- Le misurazioni effettuate sono affette da un errore casuale stimabile in +/-0,5 dB

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

L'attività svolta ed oggetto dell'indagine riguarda l'installazione di una stazione di sollevamento liquami.

La stazione di sollevamento sarà installata al di sotto del livello della strada, pertanto, risulta interrata e non in superficie.

La stazione di sollevamento è costituita da n.5 elettropompe che funzioneranno indipendentemente una dall'altra, regolate da sonde di livello con attivazione a sequenza fino alla condizione di lavoro contemporaneo (comunque da escludersi se non in casi di portata massima prevista).

Le pompe potranno funzionare sia in orario diurno, sia in orario notturno.

In superficie verranno installati esclusivamente i comandi elettrici a servizio della stazione di sollevamento.

Non sono previste altre opere e/o installazioni di macchine/attrezzature



Area oggetto di studio

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

3.3 Studio dei recettori presenti

L'area oggetto della presente valutazione di impatto acustico, si trova a Est dell'abitato di Saluzzo.

Nelle vicinanze sono identificati come ricettori i gruppi di abitazioni private indicate in planimetria come R1, R2 ed R3.



Il comune di Saluzzo ha adottato un piano di zonizzazione acustica, dal quale risulta che l'area interessata dalla valutazione di impatto acustico è stata posta in Classe III (aree di tipo misto), così come tutti i ricettori considerati.

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

In data 12 Settembre 2026 sono state condotte le valutazioni fonometriche per caratterizzare il livello di rumore residuo diurno rappresentativo per i ricettori individuati. Durante le misure non si sono rilevate altre attività nelle aree di campagna confinanti.

I punti di misura coincidono con i ricettori individuati.

4. Risultati delle misurazioni

Secondo quanto sopra esposto si è provveduto ad eseguire le misurazioni, mediando i tempi medi di controllo, nelle singole posizioni, di ca.10 minuti.

Le misure sono state effettuate alle ore 5.00 al fine di verificare le emissioni in orario notturno, e successivamente alle ore 9.00 al fine di verificare le emissioni in orario diurno.

Si sono ottenuti i seguenti risultati:

Punto misura	Descrizione punto controllato	Misura (dB) diurno	Misura (dB) notturno
1	Ricettore 1	50,5 dB	48,2 dB
2	Ricettore 2	50,3 dB	45,8 dB
3	Ricettore 3	54,6 dB	46,6 dB

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	
		Revisione: 01 Data: 19.09.2026

5. Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'attività

Per calcolare l'incremento del livello di rumore dovuto ai lavori, è stato considerato che verranno installate n.5 elettropompe interrate di cui si allega scheda tecnica.

Per quantificare tali sorgenti, si sono prese in esame le schede tecniche delle attrezzature. Tuttavia, trattandosi di pompe interrate, che inoltre si troveranno sotto il livello dell'acqua durante il loro funzionamento, il contributo sonoro, come da modelli previsionali, viene considerato pari a 45 dB.

Presso i ricettori più esposti vi saranno i seguenti valori di livello ambientale futuro, calcolato con la seguente formula

$$L_{eq} \text{ Ambientale} = 10 \text{ Log } (10^{L_{eq} \text{ Residuo}/10} + 10^{L_{eq} \text{ Emissione}/10})$$

Descrizione controllato	punto	Livello residuo diurno (dB)	Contributo sonoro previsto (dB)	Livello ambientale atteso (dB)	Livello differenziale diurno
Ricettore 1		50,5 dB	45 dB	51,6	+ 1,1
Ricettore 2		50,3 dB	45 dB	51,4	+ 1,1
Ricettore 3		54,6 dB	45 dB	55,1	+ 0,5

Descrizione controllato	punto	Livello residuo notturno (dB)	Contributo sonoro previsto (dB)	Livello ambientale atteso (dB)	Livello differenziale notturno
Ricettore 1		48,2 dB	45 dB	49,9	+ 1,7
Ricettore 2		45,8 dB	45 dB	48,3	+ 2,5
Ricettore 3		46,6 dB	45 dB	48,9	+ 2,3

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

6. Conclusioni ed adempimenti

Visti i risultati ottenuti, si deve rilevare che:

- a) sono rispettati i limiti differenziali in orario diurno (5 dB) e in orario notturno (3 dB) presso i primi tre ricettori individuati;
- b) Sono rispettati i limiti di emissione e di immissione in orario diurno;
- c) Si consiglia di effettuare le misurazioni al termine dell'installazione al fine di verificare quanto stabilito in sede previsionale.

L'esecuzione delle misure e le considerazioni tecniche sono state eseguite dal Dott. Veronese Alessio, tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26.10.1995, 447, det. dirigenziale n.63/DB10.04 del 28.1.2010. - Regione Piemonte, n. iscrizione ENTECA 5001.

Villalvernia, 19 Settembre 2026

Veronese Dott. Alessio



ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	---	-----------------------------------

ALLEGATO 1

CERTIFICATO DI TARATURA

ECO' s.r.l.	pag. 14/22
-------------	------------



Centro di Taratura LAT N° 124
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Accredited Calibration Laboratory



Pagina 1 di 8
Page 1 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 25004034
Certificate of Calibration

- data di emissione date of issue	2025-08-25
- cliente customer	GEASS S.R.L. VIA LUIGI AMBROSINI 8/2 – 10151 TORINO (TO)
- destinatario receiver	ECÒ S.R.L. VIA DOMENICO CARBONE, 17/A – 15050 VILLALVERNIA (AL) - ITALY
Si riferisce a Referring to	
- oggetto item	Fonometro
- costruttore manufacturer	Delta Ohm S.r.l.
- modello model	HD2110L
- matricola serial number	12110932983
- data delle misure date of measurements	2025/8/19
- registro di laboratorio laboratory reference	49359

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 124 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 124 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)

Roberto Mastinelli



Senseca Italy Srl
 Design, Research, Consulting, Calibration and
 maintenance of metrological equipment
 Via Marconi, 5
 12030 Saluzzo (CN) - Italy
 Tel. +39 0445 9171150
 calibration.saluzzo@senseca.com
 www.calibration.senseca.com

Centro di Taratura LAT N° 124
 Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura
 Accredited Calibration Laboratory



LAT N° 124

Pagina 2 di 8
 Page 2 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 124 25004034 Certificate of Calibration

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le seguenti procedure, sviluppate secondo le prescrizioni della Norma EN 61672-3:2006: DHLE – E – 07 rev. 1.
 The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures, developed according to EN 61672-3:2006 standard requirements: DHLE – E – 07 rev. 1.

Incertezze - Uncertainties

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento e riportate nella tabella successiva, sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %.
 The measurement uncertainties stated in this document, shown in the following table, have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor $k=2$ corresponding to a confidence level of about 95%.

Fonometro Sound level meter	Livello sonoro Sound level /dB	Frequenza Frequency /Hz	Incertezza Uncertainty /dB
Regolazione della sensibilità acustica Adjustment of acoustic sensitivity	94, 104, 114, 124	250, 1000	0.20
Verifica con il calibratore acustico associato Test with supplied sound calibrator	94, 104, 114, 124	250, 1000	0.15
Risposta in frequenza - Frequency response	25 + 140	31.5 + 16000	0.39 + 0.72 *
Rumore auto-generato con microfono Self-generated noise with microphone		-	2.0
Rumore auto-generato con dispositivo di ingresso per segnali elettrici Self-generated noise with electrical input signal device	-	-	1.0
Prove elettriche - Electrical tests	25 + 140	31.5 + 16000	0.12 + 0.16 **
Calibratori acustici - Sound calibrators	94 / 114	1 000	0.11

* In funzione della frequenza - Depending on frequency

** In funzione della specifica prova - Depending on actual test

Campioni di riferimento - Reference standards


La catena di riferibilità ha inizio dai campioni di riferimento, muniti di certificati validi di taratura, elencati nella tabella "Campioni di riferimento".

Traceability is through reference standards, validated by certificates of calibration, listed in the table "Reference Standards".

Campioni di riferimento Reference standards	Costruttore Manufacturer	Modello Model	Numero di serie Serial number	Certificato Numero Certificate number
Microfono - Microphone	B&K	4180	2101416	INRIM 25-0136-01
Pistonfono - Pistonphone	B&K	4228	2163666	INRIM 25-0136-02
Multimetro - Multimeter	HP	3456A	2823A21870	INRIM 24-0103-01

Campioni di lavoro Working standards	Costruttore Manufacturer	Modello Model	Numero di serie Serial number
Calibratore Monofrequenza - Single-frequency calibrator	B&K	4231	2191058
Calibratore Multifrequenza - Multi-frequency calibrator	B&K	4226	2141950
Calibratore Multifrequenza - Multi-frequency calibrator	B&K	4226	1806636

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	--	-----------------------------------

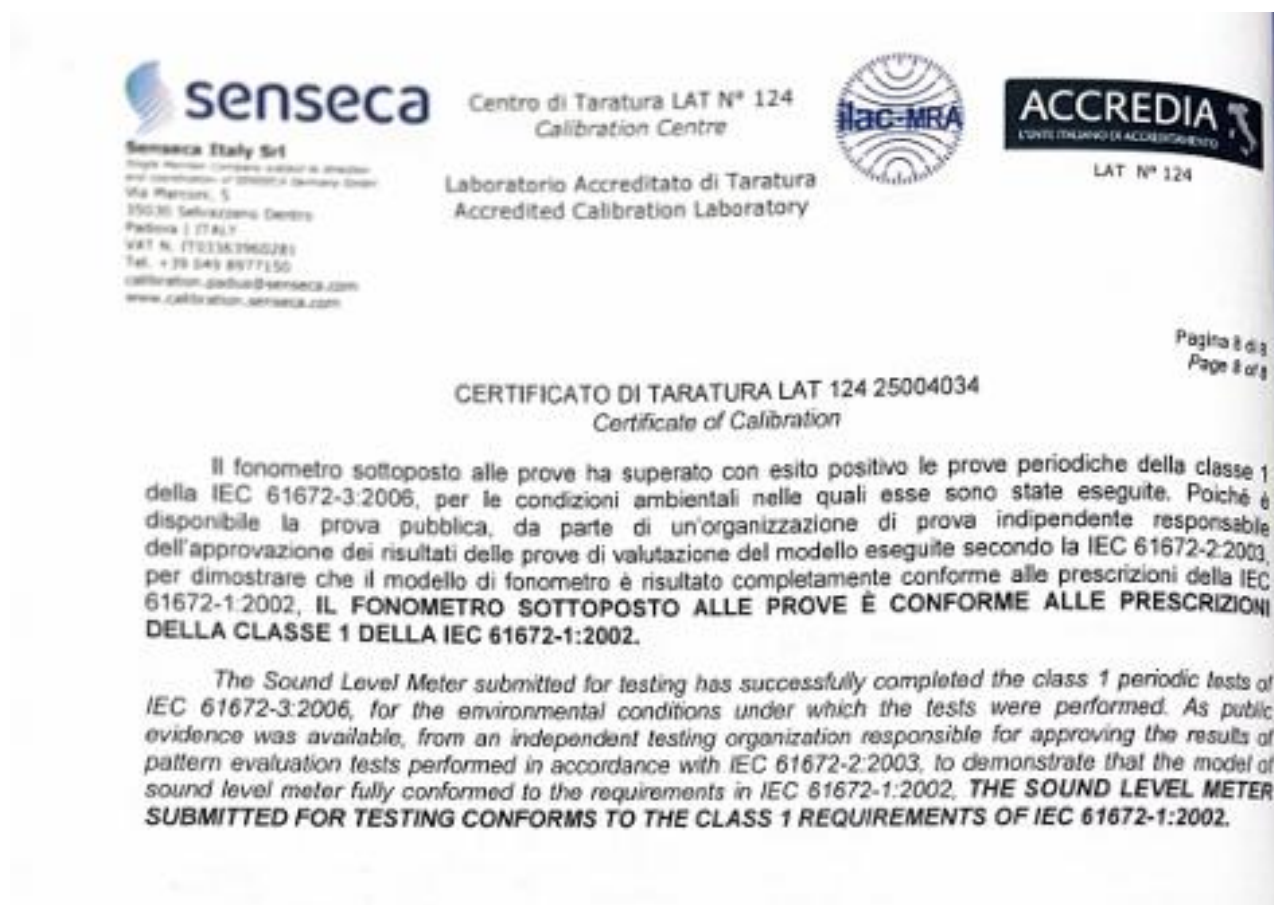

ECO' s.r.l.	pag. 17/22
-------------	------------

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	---	-----------------------------------

ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICHE POMPE SOLLEVAMENTO

ECO' s.r.l.	pag. 18/22
-------------	------------

ECO' s.r.l.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – LOCALITA' FORNACE, COMUNE DI SALUZZO (CN)	Revisione: 01 Data: 19.09.2026
-------------	---	-----------------------------------

ALLEGATO 3

GRAFICI DELLE MISURE

